



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ23.Н00172

№ ПС 011252

Срок действия с 06.10.2026г. по 05.10.2029г.

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

27.32.13.150

Код ТН ВЭД

8544 49 200 0

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТайгаКабель» (ООО «ТайгаКабель»)
634021, Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых, д. 79/1, стр. 13.
ОГРН: 1167031052682 Телефон: +73822480480. E-mail: info @taigakabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ТайгаКабель» (ООО «ТайгаКабель»)
634021, Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых, д. 79/1, стр. 13.
ОГРН: 1167031052682 Телефон: +73822480480. E-mail: info @taigakabel.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕХСЕРТ» ООО «ГОСТТЕХСЕРТ»,
109380, Россия, г. Москва, ул. Головачева, дом 25. Телефон: +7 (495) 645-53-33, (926) 301-10-99,
адрес электронной почты: gst-zakaz@yandex.ru. ОГРН: 1137746862660, ИНН: 7721806760,
Свидетельство № ССБК RU.ПБ23 до 11.12.2026 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Кабели связи симметричные парной скрутки торговой марки «Taigakabel»,
не распространяющие горения, модели F/UTP, U/UTP, с медными жилами,
диаметром жилы от 0,46 до 0,57 мм, количество пар от 2 до 25, выпускаемые
по ТУ 27.32.13-004-34038345-2020. См. Приложение (Бланк № ПС 008095,
ПС 008096). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"
См. Приложение (Бланк № ПС 008095, ПС 008096).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

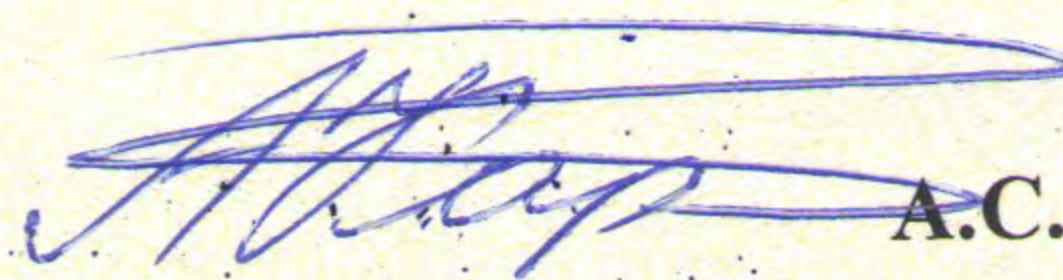
Протоколы испытаний № ПБ26-05-10/1 от 05.10.2026 г., № ПБ26-05-10/2 от
05.10.2026 г., № ПБ26-05-10/3 от 05.10.2026 г., № ПБ26-05-10/4 от 05.10.2026 г., №
ПБ26-05-10/5 от 05.10.2026 г., № ПБ26-05-10/6 от 05.10.2026 г., № ПБ26-05-10/7 от
05.10.2026 г., ИЛ «ПОЖТЕХСЕРТ» ООО «ГОСТТЕХСЕРТ», № ССБК RU.21ПБ45
до 26.02.2029 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 00172 от 03.09.2026 г.
ОС «ПОЖТЕХСЕРТ» ООО «ГОСТТЕХСЕРТ», № ССБК RU.ПБ23 до 11.12.2026 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 27.32.13-004-34038345-2020

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 А.С. Карцев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 А.В. Луканина





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

ССБК.RU.ПБ23.Н00172

№

№ ПС 008095

код ОКПД2 код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Соответствует требованиям
27.32.13.150 8544 49 200 0	Кабели связи симметричные парной скрутки торговой марки «Taigakabel», не распространяющие горения, модели F/UTP, U/UTP, с медными жилами, диаметром жилы от 0,46 до 0,57 мм, количество пар от 2 до 25, с изоляцией из поливинилхлоридного, полиэтиленового пластика толщиной 0,25± 0,05 мм, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности PVC-нг(A)-LS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-004-34038345-2020	ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". п. п. 5.3, 5.4, 5.6. Предел распространения горения при групповой прокладке – ПРГП 16. Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов кабельного изделия – ПТПМ 2. Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД 2. Класс пожарной опасности кабельных изделий – П16.8.2.2.2
27.32.13.150 8544 49 200 0	Кабели связи симметричные парной скрутки торговой марки «Taigakabel», не распространяющие горения, модели F/UTP, U/UTP, с медными жилами, диаметром жилы от 0,46 до 0,57 мм, количество пар от 2 до 25, с изоляцией из поливинилхлоридного, полиэтиленового пластика толщиной 0,25± 0,05 мм, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика с пониженной токсичностью продуктов горения исполнения PVC-нг(A)-LSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-004-34038345-2020	ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". п. п. 5.3, 5.4, 5.6. Предел распространения горения при групповой прокладке – ПРГП 16. Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов кабельного изделия – ПТПМ 1. Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД 2. Класс пожарной опасности кабельных изделий – П16.8.2.1.2
27.32.13.150 8544 49 200 0	Кабели связи симметричные парной скрутки торговой марки «Taigakabel», не распространяющие горения, модели F/UTP, U/UTP, с медными жилами, диаметром жилы от 0,46 до 0,57 мм, количество пар от 2 до 25, с изоляцией из поливинилхлоридного, полиэтиленового пластика толщиной 0,25± 0,05 мм, с оболочкой из композиции полимерной безгалогенной с пониженной токсичностью продуктов горения исполнения LSZH - нг(A)-HFLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-004-34038345-2020	ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". п. п. 5.3, 5.4, 5.6, 5.7. Предел распространения горения при групповой прокладке – ПРГП 16. Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия ПКА1. Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов кабельного изделия – ПТПМ 1. Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД 1. Класс пожарной опасности кабельных изделий – П16.8.1.1.1

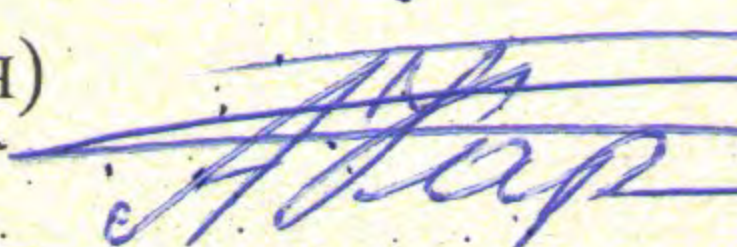
Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 А.С. Карцев

 А.В. Луканина





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

ССБК.RU.ПБ23.Н00172

№

№ ПС 008096

код ОКПД2 код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Соответствует требованиям
27.32.13.150 8544 49 200 0	Кабели связи симметричные парной скрутки торговой марки «Taigakabel», не распространяющие горения, модели F/UTP, U/UTP, с медными жилами, диаметром жилы от 0,46 до 0,57 мм, количество пар от 2 до 25, с изоляцией из поливинилхлоридного, полиэтиленового пластика толщиной 0,25±0,05 мм, с оболочкой из светостабилизированного полиэтилена PE или поливинилхлоридного пластиката PVC, выпускаемые по ТУ 27.32.13-004-34038345-2020	ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" п. 5.2. Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке - ПРГО1. Класс пожарной опасности кабельных изделий - О1.8.2.5.4.
27.32.13.150 8544 49 200 0	Кабели связи симметричные парной скрутки торговой марки «Taigakabel», не распространяющие горения, модели F/UTP, U/UTP, с медными жилами, диаметром жилы от 0,46 до 0,57 мм, количество пар от 2 до 25, с изоляцией из поливинилхлоридного, полиэтиленового пластика толщиной 0,25±0,05 мм, с оболочкой из композиции полимерной LSZH-нг(A), выпускаемые по ТУ 27.32.13-004-34038345-2020	ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". п. 5.3, 5.4, 5.6, 5.7. Предел распространения горения при групповой прокладке – ПРГП 16. Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия ПКА1. Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов кабельного изделия – ПТПМ 2. Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД 1. Класс пожарной опасности кабельных изделий – П16.8.1.2.1.
27.32.13.150 8544 49 200 0	Кабели связи симметричные парной скрутки торговой марки «Taigakabel», не распространяющие горения, модели F/UTP, U/UTP, с медными жилами, диаметром жилы от 0,46 до 0,57 мм, количество пар от 2 до 25, с изоляцией из поливинилхлоридного, полиэтиленового пластика толщиной 0,25±0,05 мм, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката PVC-нг(A), выпускаемые по ТУ 27.32.13-004-34038345-2020	ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". п. 5.3. Предел распространения горения при групповой прокладке – ПРГП 16. Класс пожарной опасности кабельных изделий – П16.8.2.5.4.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Карцев

А.В. Луканина

